

# ZBIORNIK WODY ŁODOWEJ/GLIKOL


Typ	Wymiary				Pojemność
	DN	Hc	g/p	g/d	litr
ZW – 300	700	1100	3	4	300
ZW – 500	700	1650	3	4	500
ZW – 650	650	1640	3	4	650
ZW – 1000	1000	1955	4	5	1000

Zbiornik zabezpieczony malowany antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Zbiornik należy zabezpieczyć przed wzrostem temperatury i ciśnienia.

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w oparciu o racjonalną praktykę inżynierską stosowaną w Polsce dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 97/23 WE. Zbiornik nie wymaga oznaczenia znakiem CE.

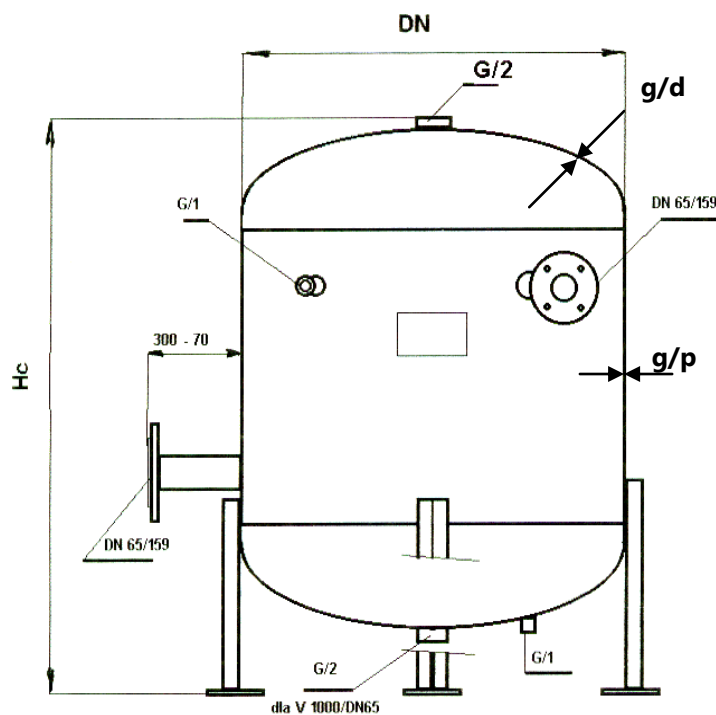

#### Parametry robocze:

Ciśnienie obliczeniowe - 0,6 MPa  
Ciśnienie próbne - 0,75 MPa  
Temperatura robocza - 80 C